


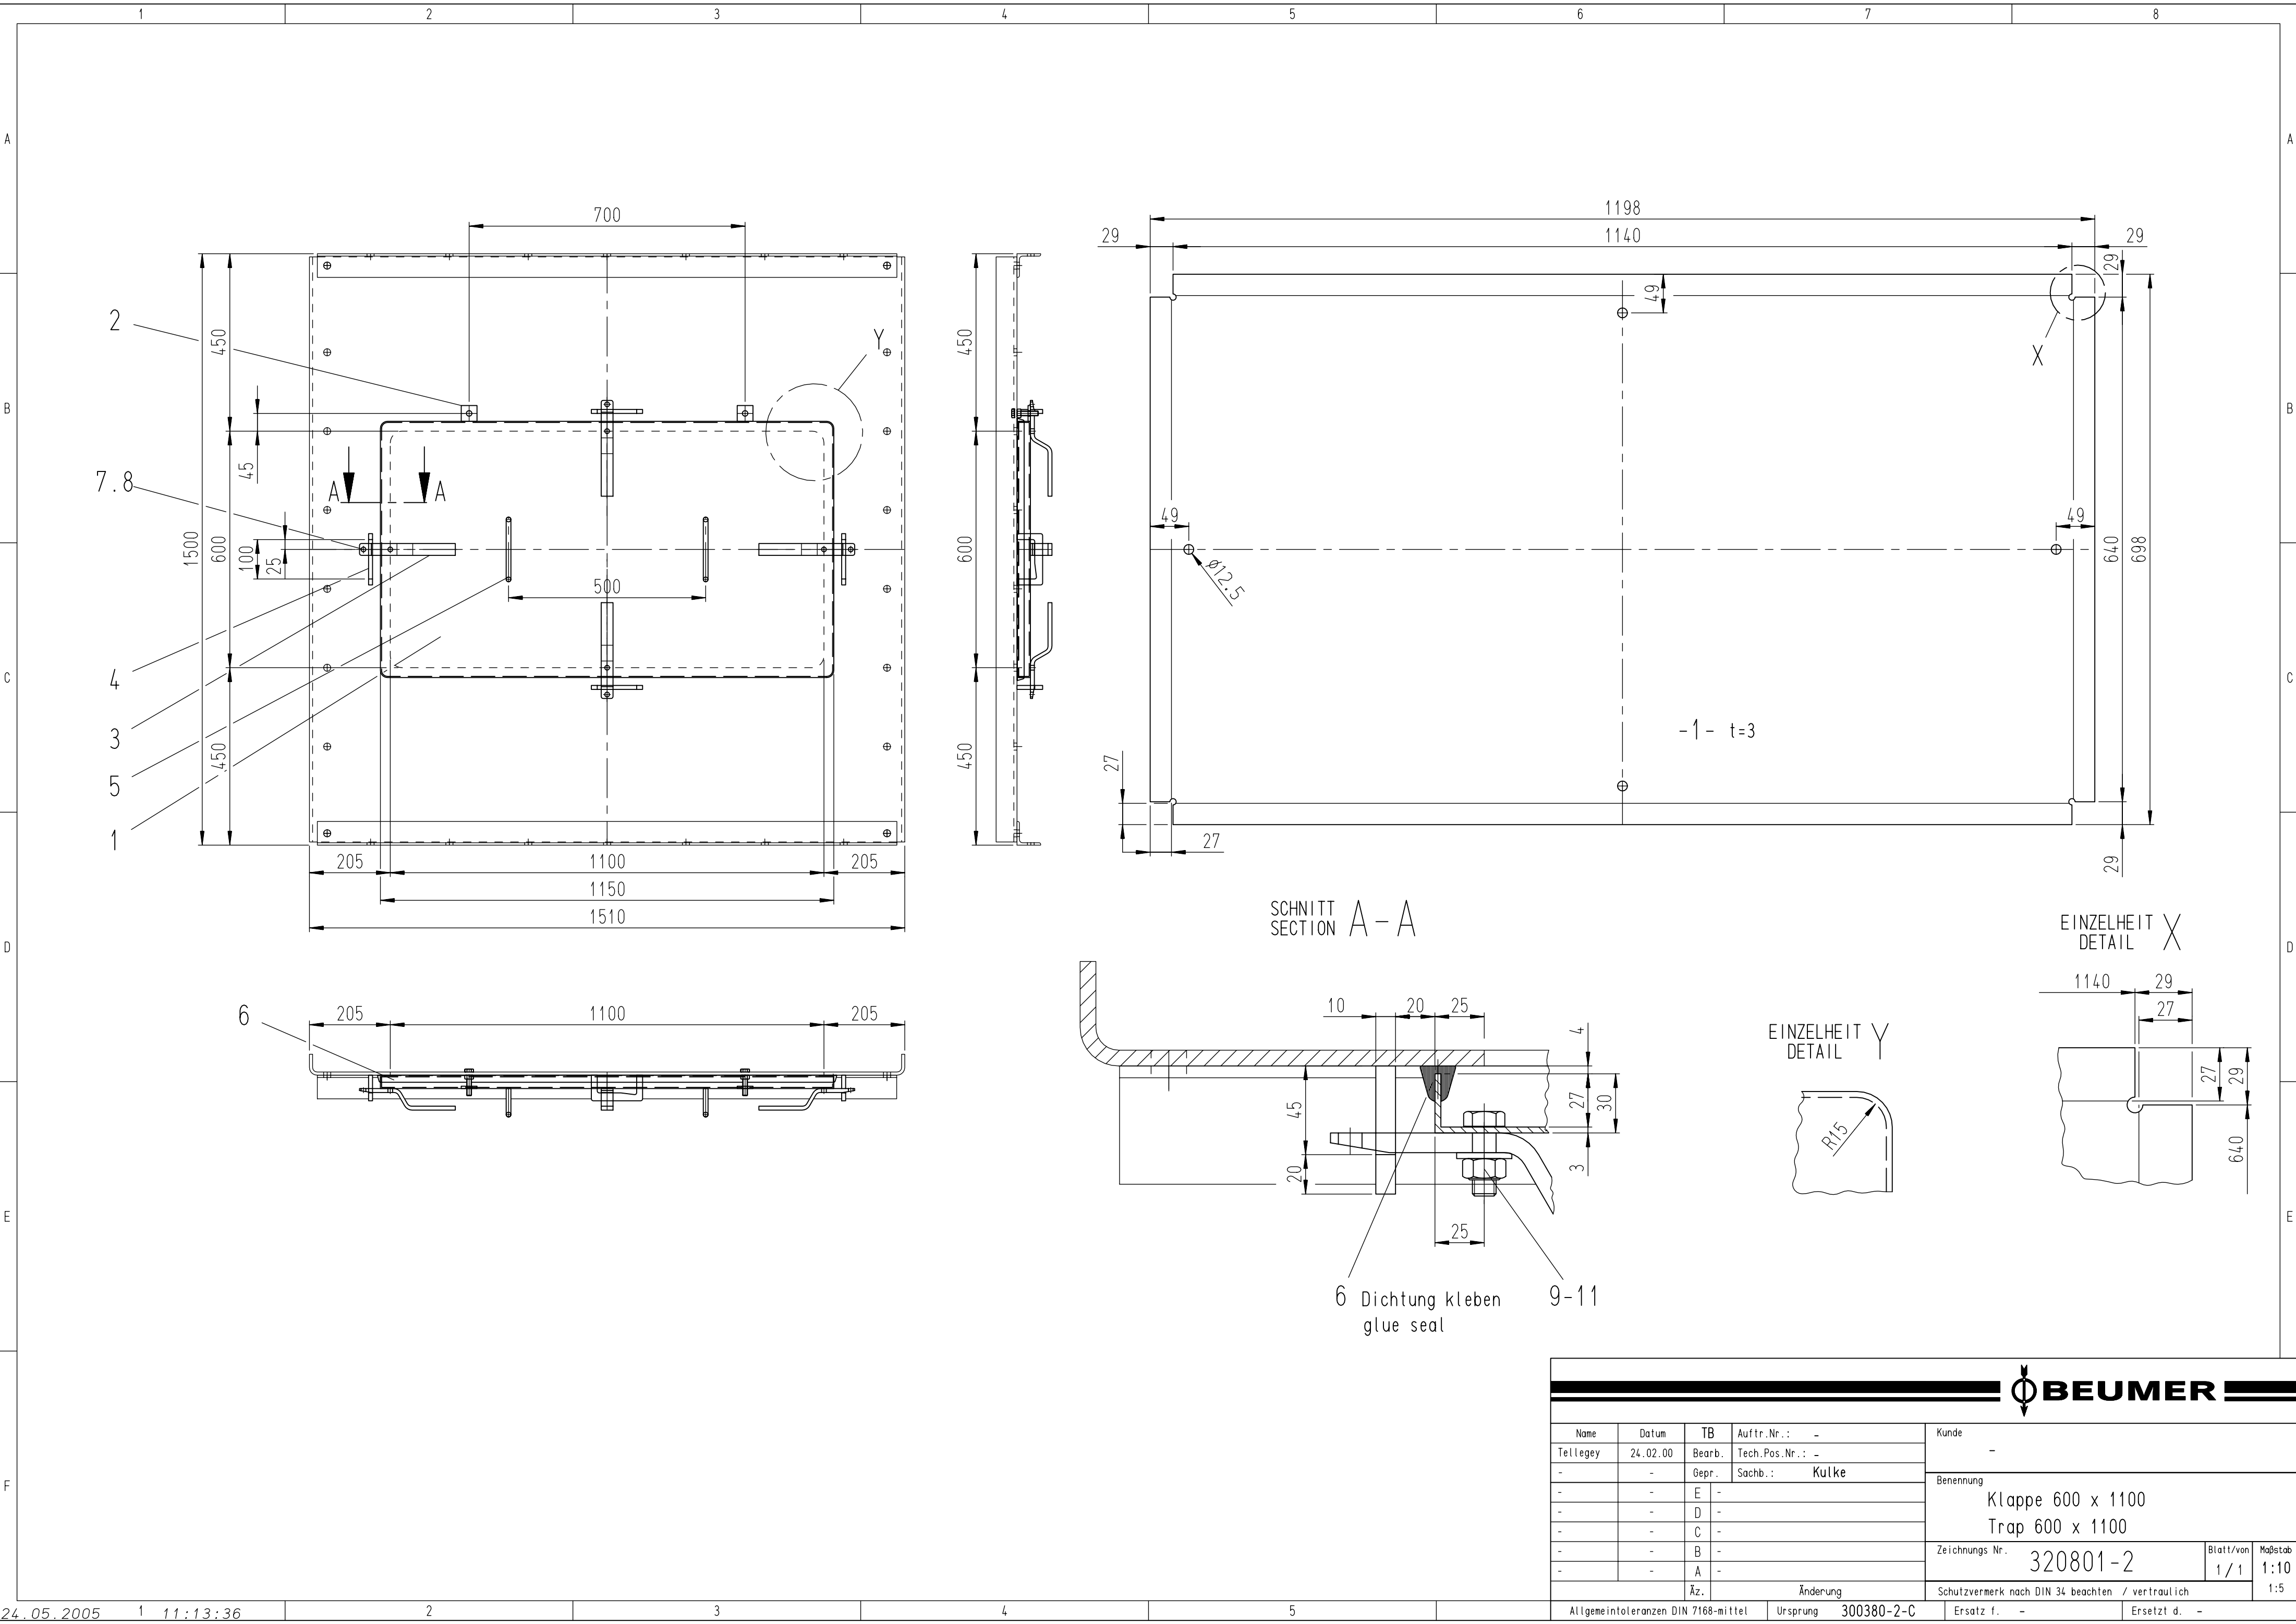

BEUMER							
Name	Datum	TB	Auftr.Nr.:	Kunde			
Tellegey	24.02.00	Bearb.	Tech.Pos.Nr.:	-			
-	-	Gepr.	Sachb.:	Kulke			
-	-	E	-	Benennung Klappe 600 x 1100 Trap 600 x 1100			
-	-	D	-				
-	-	C	-				
-	-	B	-				
-	-	A	-				
Äz.			Änderung		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / vertraulich		
Allgemeintoleranzen DIN 7168-mittel			Ursprung		300380-2-C	Ersatz f.	-
						Ersetzt d.	-